

NÁVOD K OBSLUZE


KEYPAD pro snímače SMART-3



1. POPIS

Přenosný kalibrační KEYPAD je určený pro kalibrování a nastavování parametrů snímačů řady SMART-3.

Obr.1

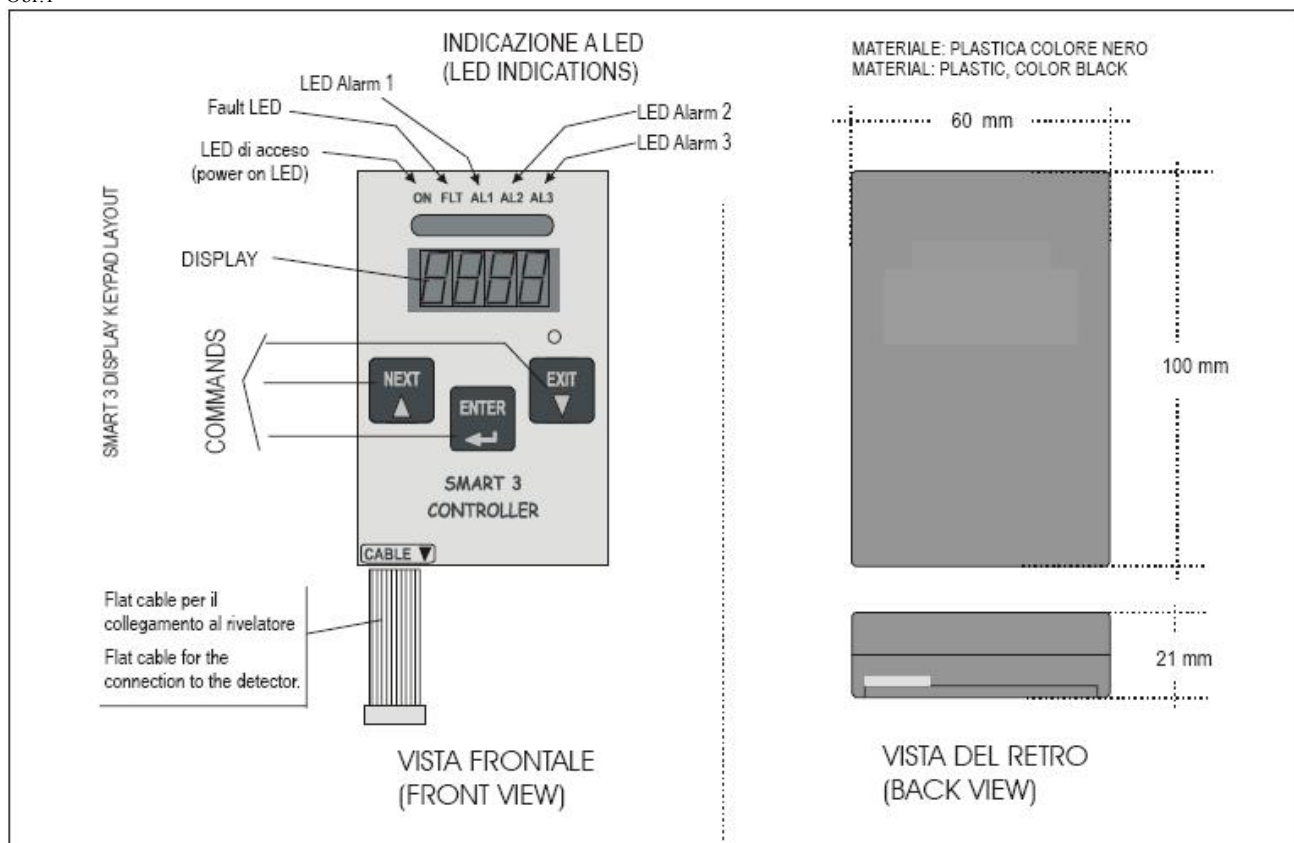

2. PROPOJENÍ SE SNÍMAČEM

Pod zadním víkem Keypadu naleznete plochý kabel ukončený 10-PIN zdírkou. Zdíčka je určena pro připojovací bod „J7“ umístěný ve snímači SMART-3 na desce s elektronikou (obr.2). Zasunutí zdíčky je možné provádět i když je snímač pod napájením. Víko snímače je možné otevřít pouze v případě, že v okolí snímače není přítomný plyn (doporučujeme přenechat tuto operaci servisnímu středisku)!!.

Po připojení ke snímači keypad zobrazuje aktuální naměřenou hodnotu plynu v %DMV, včetně aktivovaných alarmů připojeného snímače SMART -3.

3. MOŽNOSTI NASTAVENÍ –

jsou podrobně popsány v následujícím textu


- 1.2. – nastavení nulového bodu snímače
- 1.3. – nastavení SPAN – bodu výstupní charakteristiky
- 1.4. – nastavení nulového výchozího bodu signálu 4-20mA
- 1.5. – resetování snímače v případě chybového hlášení

KR PROTECT, spol. s r.o.


Baarova 19, 140 00 Praha 4; tel./fax: 251 556 657, 251 554 478; <http://www.krprotect.cz>; e-mail: info@krprotect.cz

Schéma propojení KEYPADU se snímačem SMART-3


Obr.2

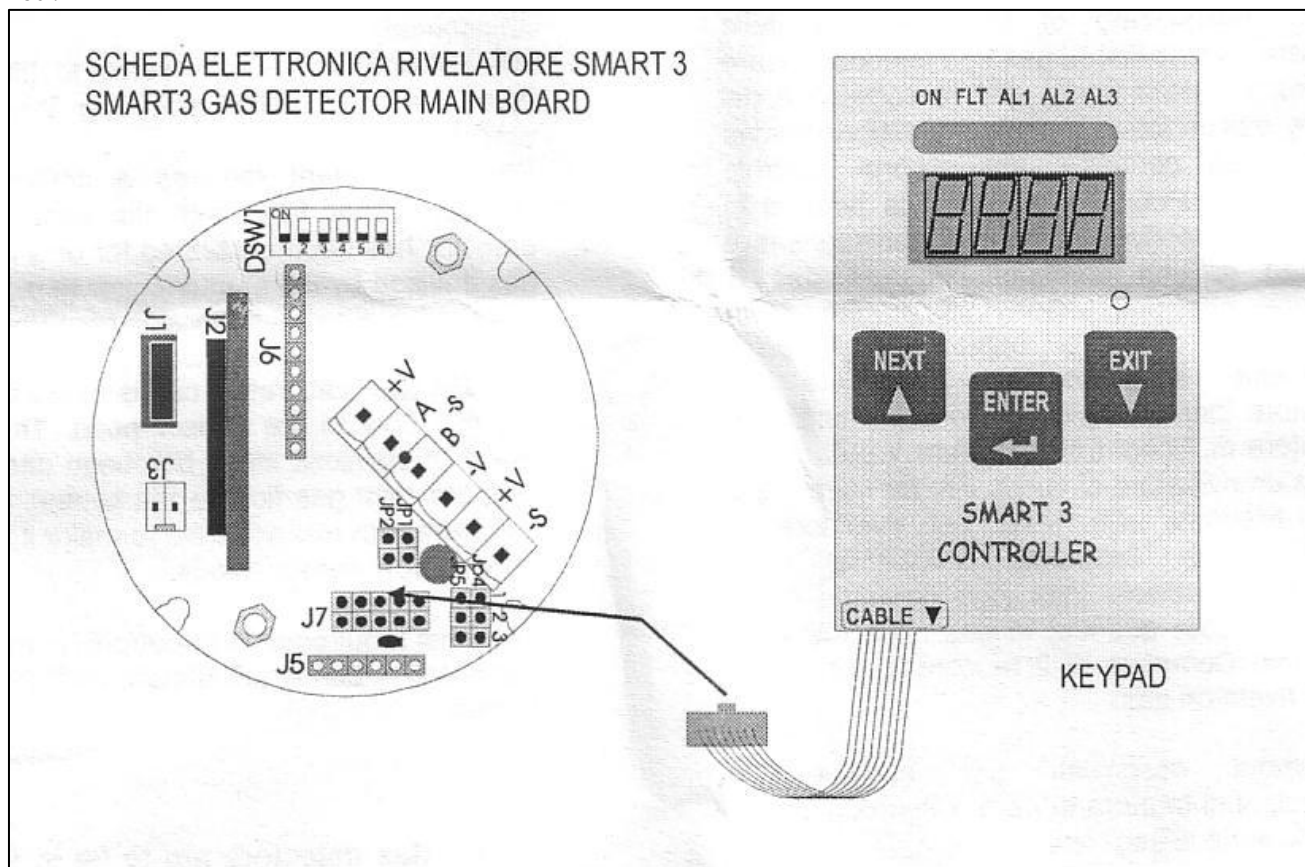


1.1 NASTAVENÍ KOMUNIKACE

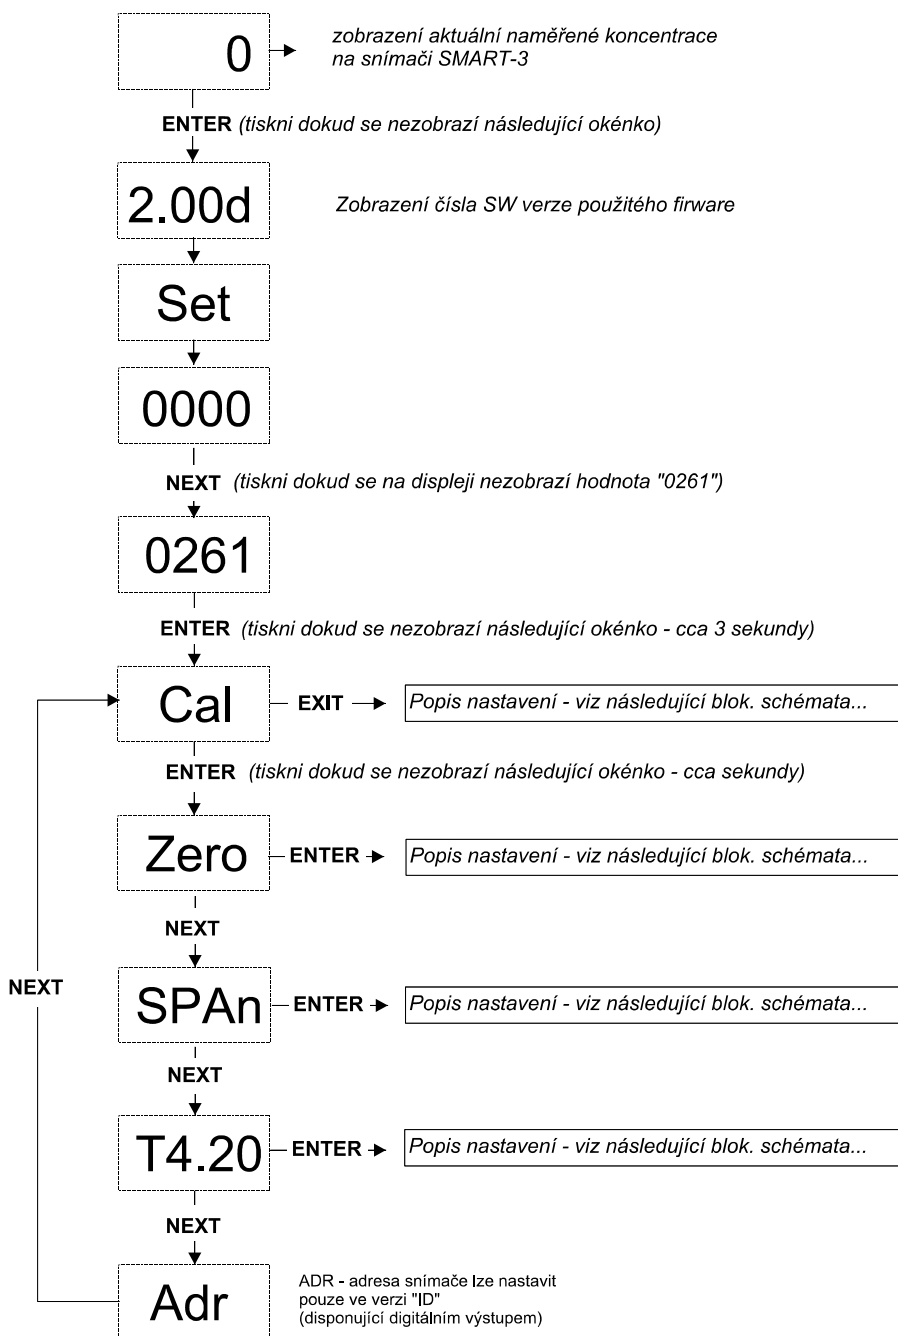


1.2.NASTAVENÍ NULOVÉHO BODU "0"

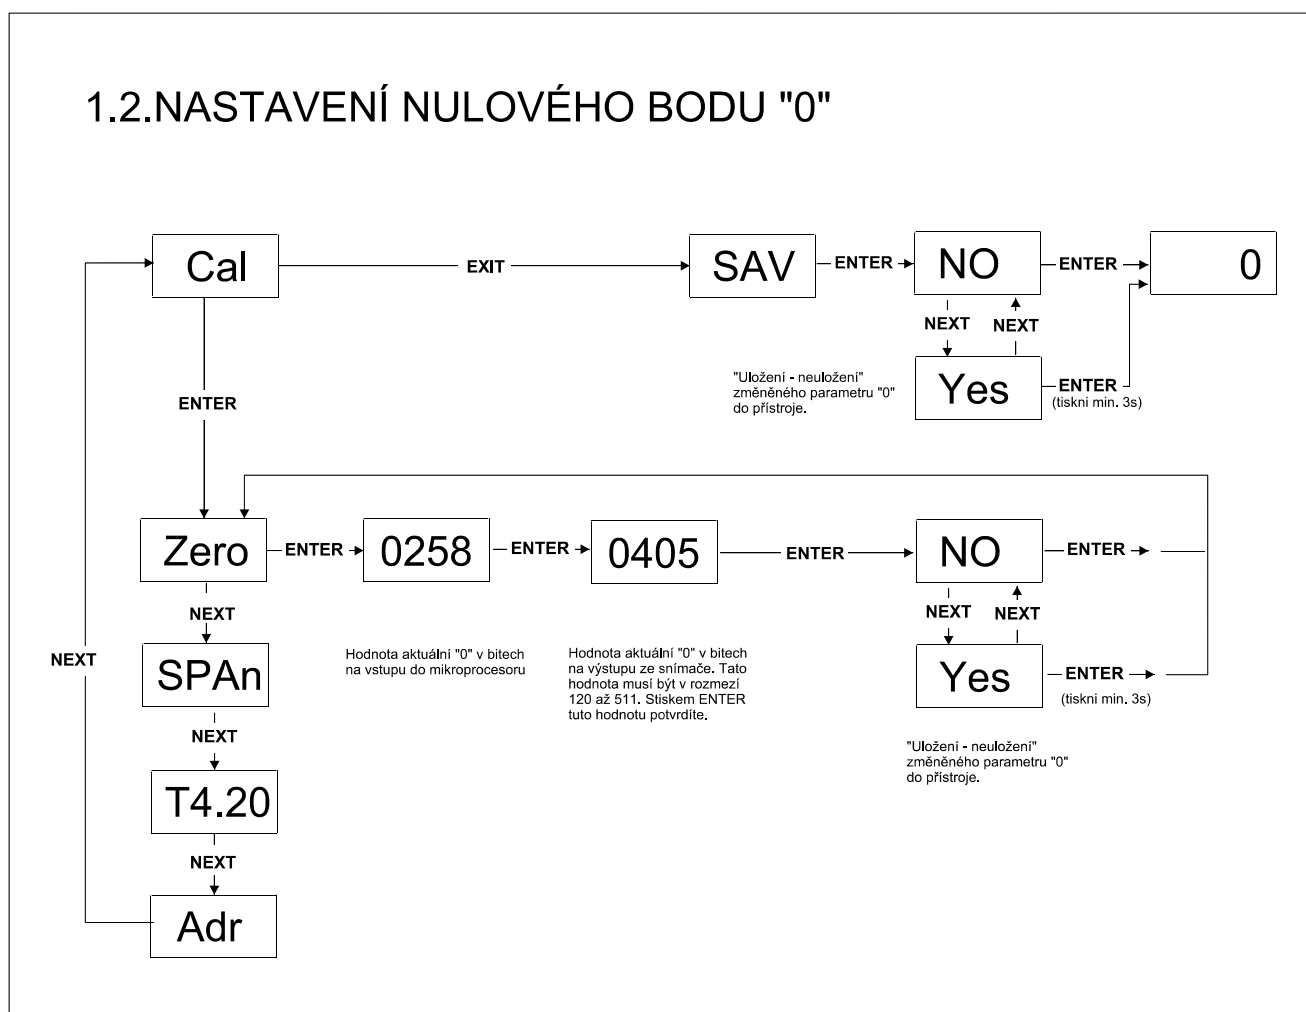


1.3.NASTAVENÍ "SPAN" - BODU VÝSTUPNÍ CHARAKTERISTIKY

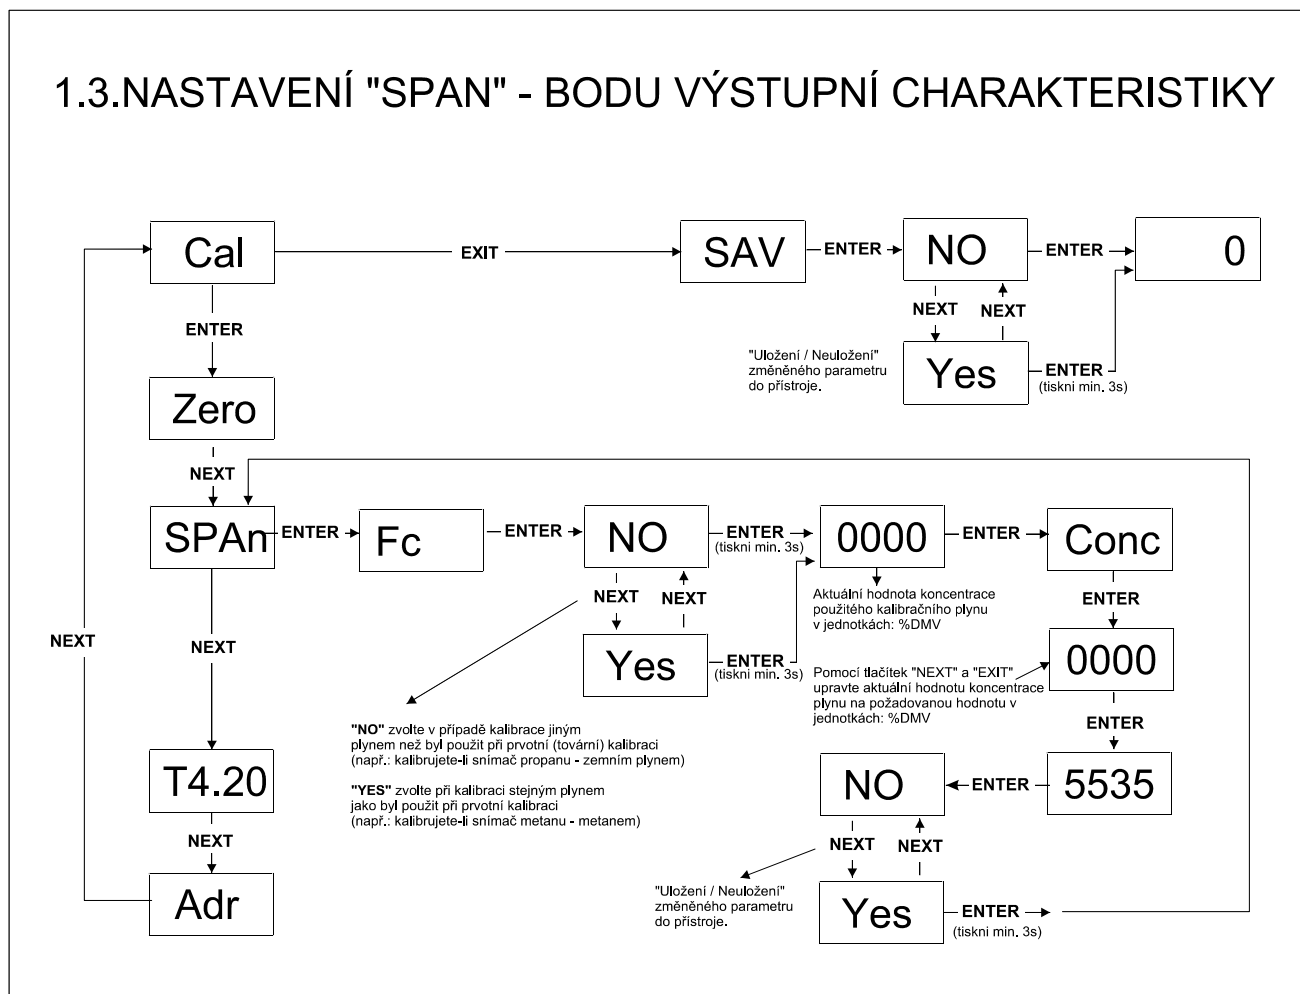

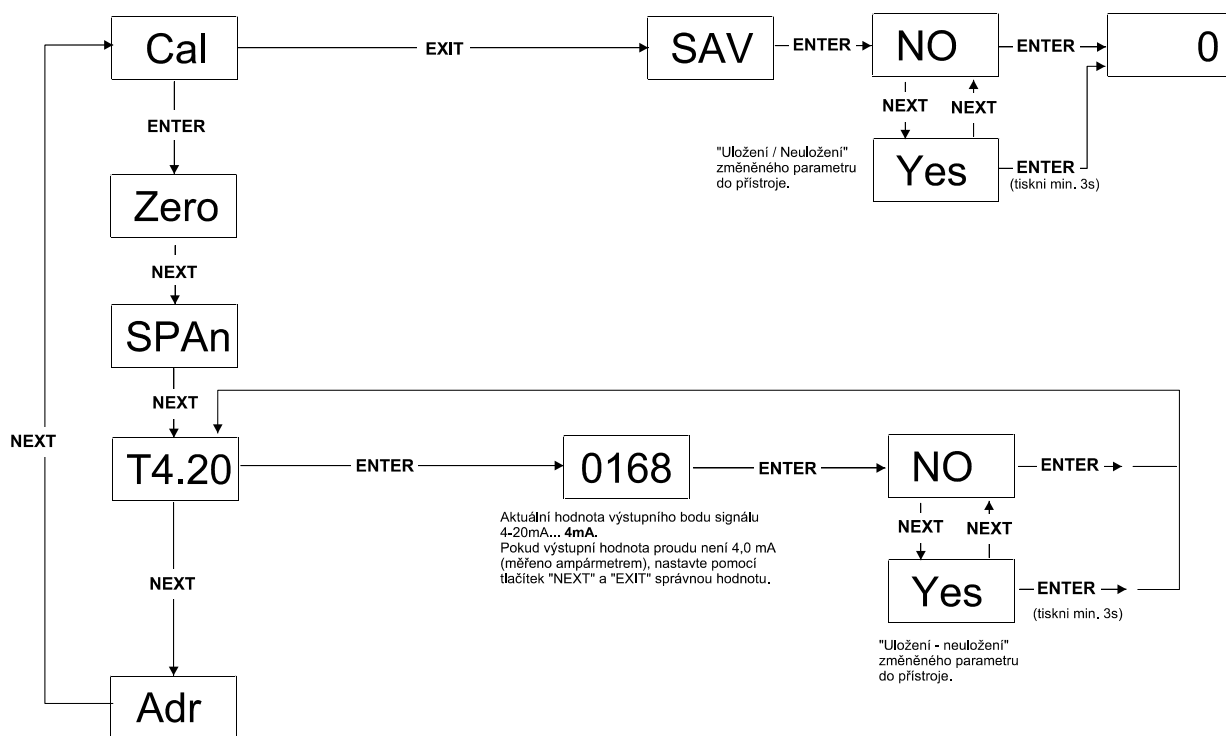

1.5. RESET SNÍMAČE

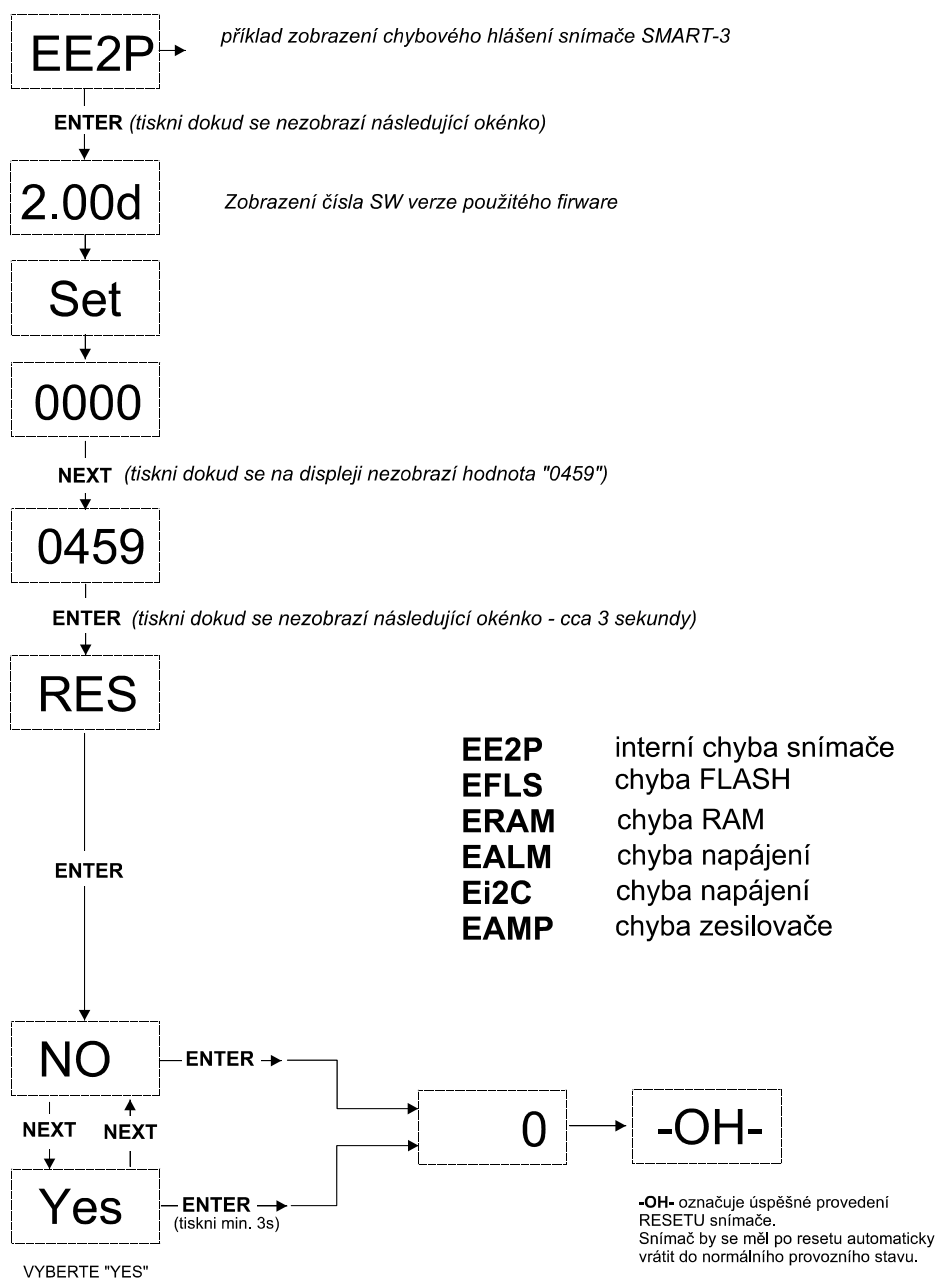



KR PROTECT s.r.o.
Baarova 19/1472
140 00 Praha 4

tel./fax: 251 556 657, 251 554 478
<http://www.krprotect.cz>
e-mail: info@krprotect.cz